


**COMPARATIVO PERCENTUAL DE LIGAÇÕES DO ESGOTO COM ÁGUA EM JOINVILLE  
MAIO DE 2011**

SERVIÇO	RESID.	%	COML.	%	INDL.	%	P.PÚBL.	%	TOTAL	%
Água	119.924	0	9.042	0	1.176	0	566	0	<b>130.708</b>	0
Esgoto	9.222	7,69	2.695	29,81	145	12,33	137	24,20	<b>12.199</b>	9,33

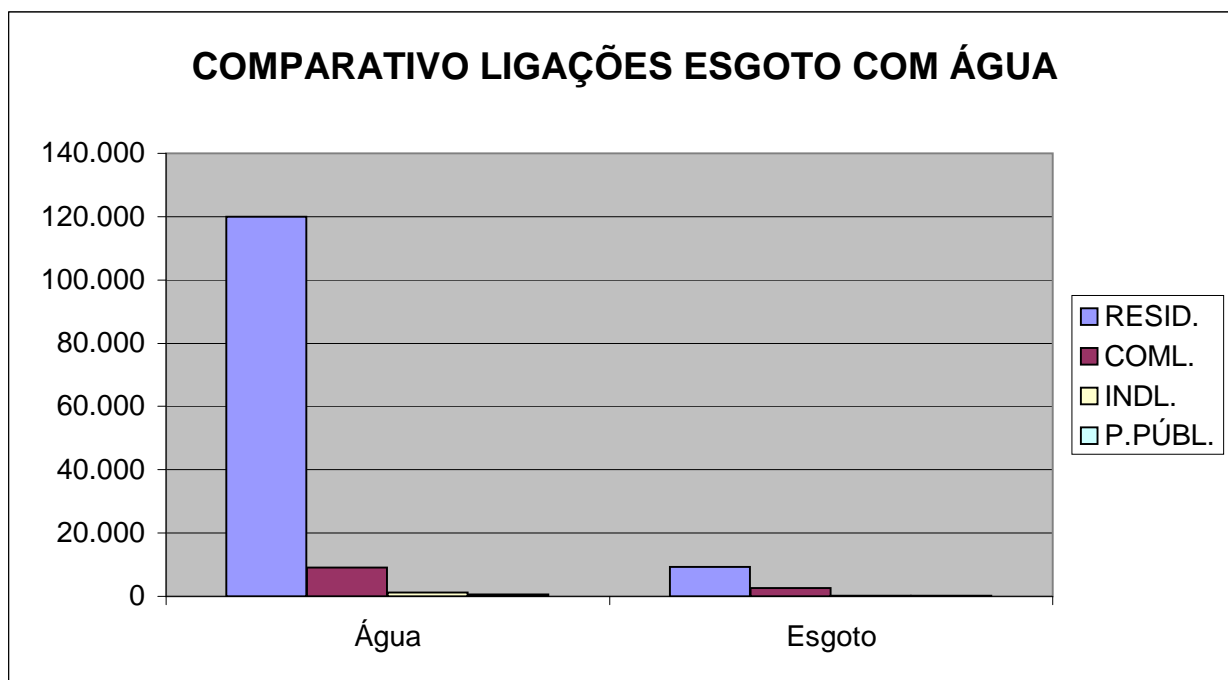

Fonte: Águas de Joinville

**O SISTEMA PARA CAPTAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, APRESENTOU AUMENTO EM MAIO DE 2011**

Comparando o número de ligações para captação do esgoto sanitário com o número de ligações para consumo de água, o sistema de esgoto na cidade representou em maio de 2011, apenas 9,33% de atendimento aos domicílios, contra 9,27% em abril de 2011. No comparativo do mês de maio de 2011, com o mesmo mês de 2010, houve queda na expansão da rede para captação do esgoto sanitário de -0,43%.

No mês de maio de 2011, o sistema para captação do esgoto estava presente nos domicílios de Joinville em 9,33%, ante 9,37% de maio de 2010, com recuo de 0,43%. Nas residências, no mês de maio, o sistema de captação do esgoto sanitário, estava presente em 7,69% das mesmas, contra 7,72% em maio de 2010, com queda de 0,39%.

No comércio em maio de 2011, o sistema de captação do esgoto sanitário, estava presente em 29,61%, dos estabelecimentos, contra 30,23% em maio de 2010, com queda de 2,05%.

Nas indústrias em maio de 2011, o sistema de captação do esgoto sanitário, estava presente com 12,33%, dos estabelecimentos, contra 12,89% em maio de 2010, com queda de 4,34%.

No poder público, na mesma comparação, o sistema estava presente em 24,20% em maio de 2011, contra 24,74% em maio de 2010, com queda de 2,18%.

O indicador mostra que o sistema para captação do esgoto sanitário em Joinville, no mês de maio de 2011 e, também na comparação com o mesmo mês de 2010, vem mantendo estabilidade no número de ligações na cidade, ou crescendo lentamente.